



**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОСЕРДОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2023 № 66

с. Малая Сердоба


**Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения
муниципального образования Малосердобинский сельсовет
Малосердобинского района Пензенской области**

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьей 23 Устава Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, - Администрация Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Малосердобинский сельсовет Малосердобинского района Пензенской области в актуальной редакции согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Малосердобинского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области.

И.о. главы администрации
Малосердобинского сельсовета
Малосердобинского района Пензенской области



Т.А. Лебедева

А.А. Куличков

И.А. Спирькин

В.о. г-жа Геммистратис
Мих. Т. А. Лебедева



Общая протяженность т/сетей	1652	М.П.
-----------------------------	------	------

四

Схема теплоснабжения котельной №1 Больница Пензенской области, Малосердобинского района, с. Малая Сердоба, ул. Больничная, 1

Согласовано:


Главный инженер
ООО "РТК"

А.А. Куличков

Согласовано:

Представитель абонента (руководитель)

А.А. Куличков

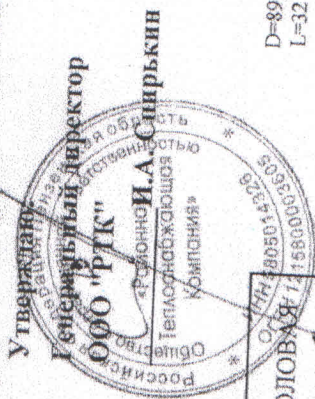

СТОЛОВАЯ

D=89
L=32

8070005
ГБУЗ "Колышлейская
районная
больница" Лечебный
корпус

P=89
L=6

8070005
ГБУЗ "Колышлейская
районная
больница" Хирургическое
отделение
ул. Больничная, 1

P=89
L=80

8070005
ГБУЗ
"Колышлейская районная
больница" Поликлиника
ул. Больничная, 1

Граница ООО "РТК"

КОТЕЛЬНАЯ №1
ул. Больничная, 1

Граница ООО "РТК"

Гараж

ПРАЧЕЧНАЯ

трасса

Условные обозначения:

- воздушные тепловые сети Администрации р.п. М.Сердоба
- тепловые сети на обслуживании Потребителя

Общая протяженность т/сетей 305 м.п.

Схема теплоснабжения котельной №11 Пензенской области, с. Малая Сердоба, ул. Ленинская, 91

Согласовано:

Главный инженер
ООО "РТК"

А.А. Куличков

Утверждаю:


Генеральный директор
ООО "РТК"

И.А. Спирькин

Согласовано:


Абонента (руководитель)

И.А. Спирькин Администрация

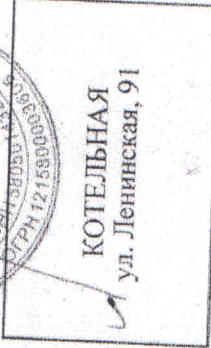

D=76
L=50

Граница ООО "РТК"

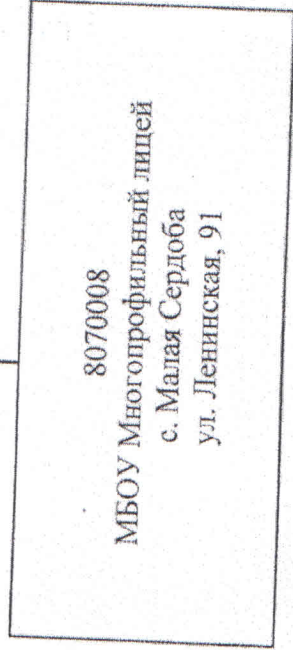

ул. Ленинская

Условные обозначения:


- подземные тепловые сети на обслуживании Потребителя
 - подземные тепловые сети администрации Малой Сердобы
- Общая протяженность т/сетей 50 м.п.

Схема теплоснабжения котельной №6 Пензенской области, Малосердобинский район, с. Саполга, ул. Советская, 2

Согласовано:

Главный инженер
ООО "РТК"


А.А. Куличков
А.А. Куличков

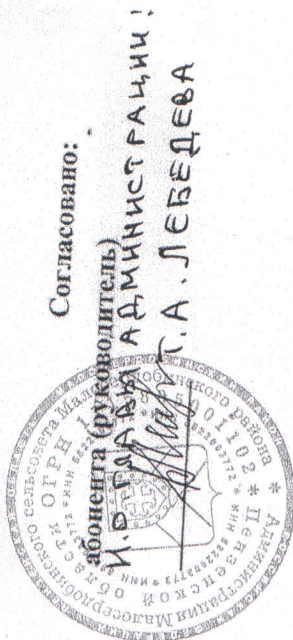

ул. Советская

D=76
L=150

Граница ООО "РТК"



КОТЕЛЬНАЯ

8070027
МБОУ ООШ с. Топлое, с. Саполга
ШКОЛА
ул. Советская, 2

Условные обозначения:

— подземные тепловые сети на обслуживании Потребителя

— подземные тепловые сети администрации

Общая протяженность т/сетей 104 м.п.

Схема теплоснабжения котельной №7 Пензенской области, Малосердобинского района с. Топлое, ул. Зажигина, 1

Согласовано:

Главный инженер
ООО "РТК"

А.А. Куличков
А.А. Куличков


Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "РТК"

И.А. Спирькин
И.А. Спирькин

Согласовано:

Представитель абонента
(руководитель)

И.О. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ:
Т.А. ЛЕБЕДЕВА

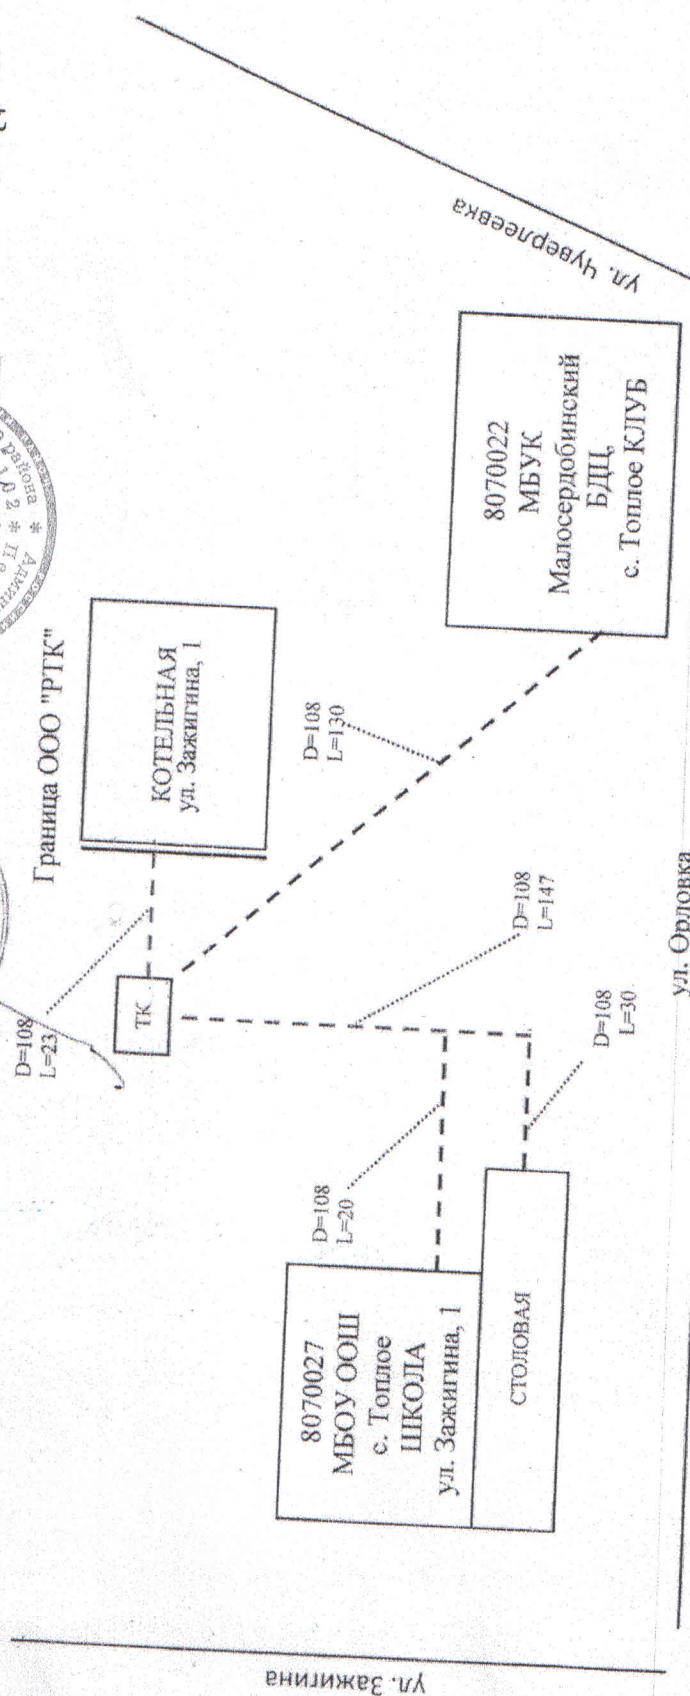

Условные обозначения:

--- воздушные тепловые сети администрации п. Топлое

--- воздушные тепловые сети на обслуживании Потребителя

Общая протяженность т/сетей 350 м.п.